


- Hauptzufahrt (Tor 1)
- Nebenzufahrt (Tor 2)
- Nebenzufahrt (Tor 3)
- Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Zugang
- Notausgang
- Fluchttür mit Panikschloss
- Notausschalter (Bürogebäude mit zentralem Not-Aus)
- Warnleuchte
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Feuerlöschereinheiten (Pulver- / CO2-Löcher)
- Warnung vor explosionsgefährlicher Atmosphäre
- Gasabsperrramatur
- Raucherzone
- Sammelstelle
- nicht befestigte Fläche
- befestigte befahrbare Fläche (Verkehrsfläche)
- befestigte befahrbare Fläche
- Bedienwege
- Infotafel

Löschwasserversorgung

Löschwasserbrunnen	"Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee	1.000 l/min	200 m nördlich Tor 1
Unterflurhydrant	"Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee	800 l/min	200 m nördlich Tor 1
Zisterne	"Am Heidefeld"	160 m³	170 m nördlich Tor 1
Unterflurhydrant	westliche Seitenstraße	800 l/min	100 m westlich Tor 1
Unterflurhydrant	Wendehammer "Am Heidefeld"	800 l/min	200 m südlich Tor 1

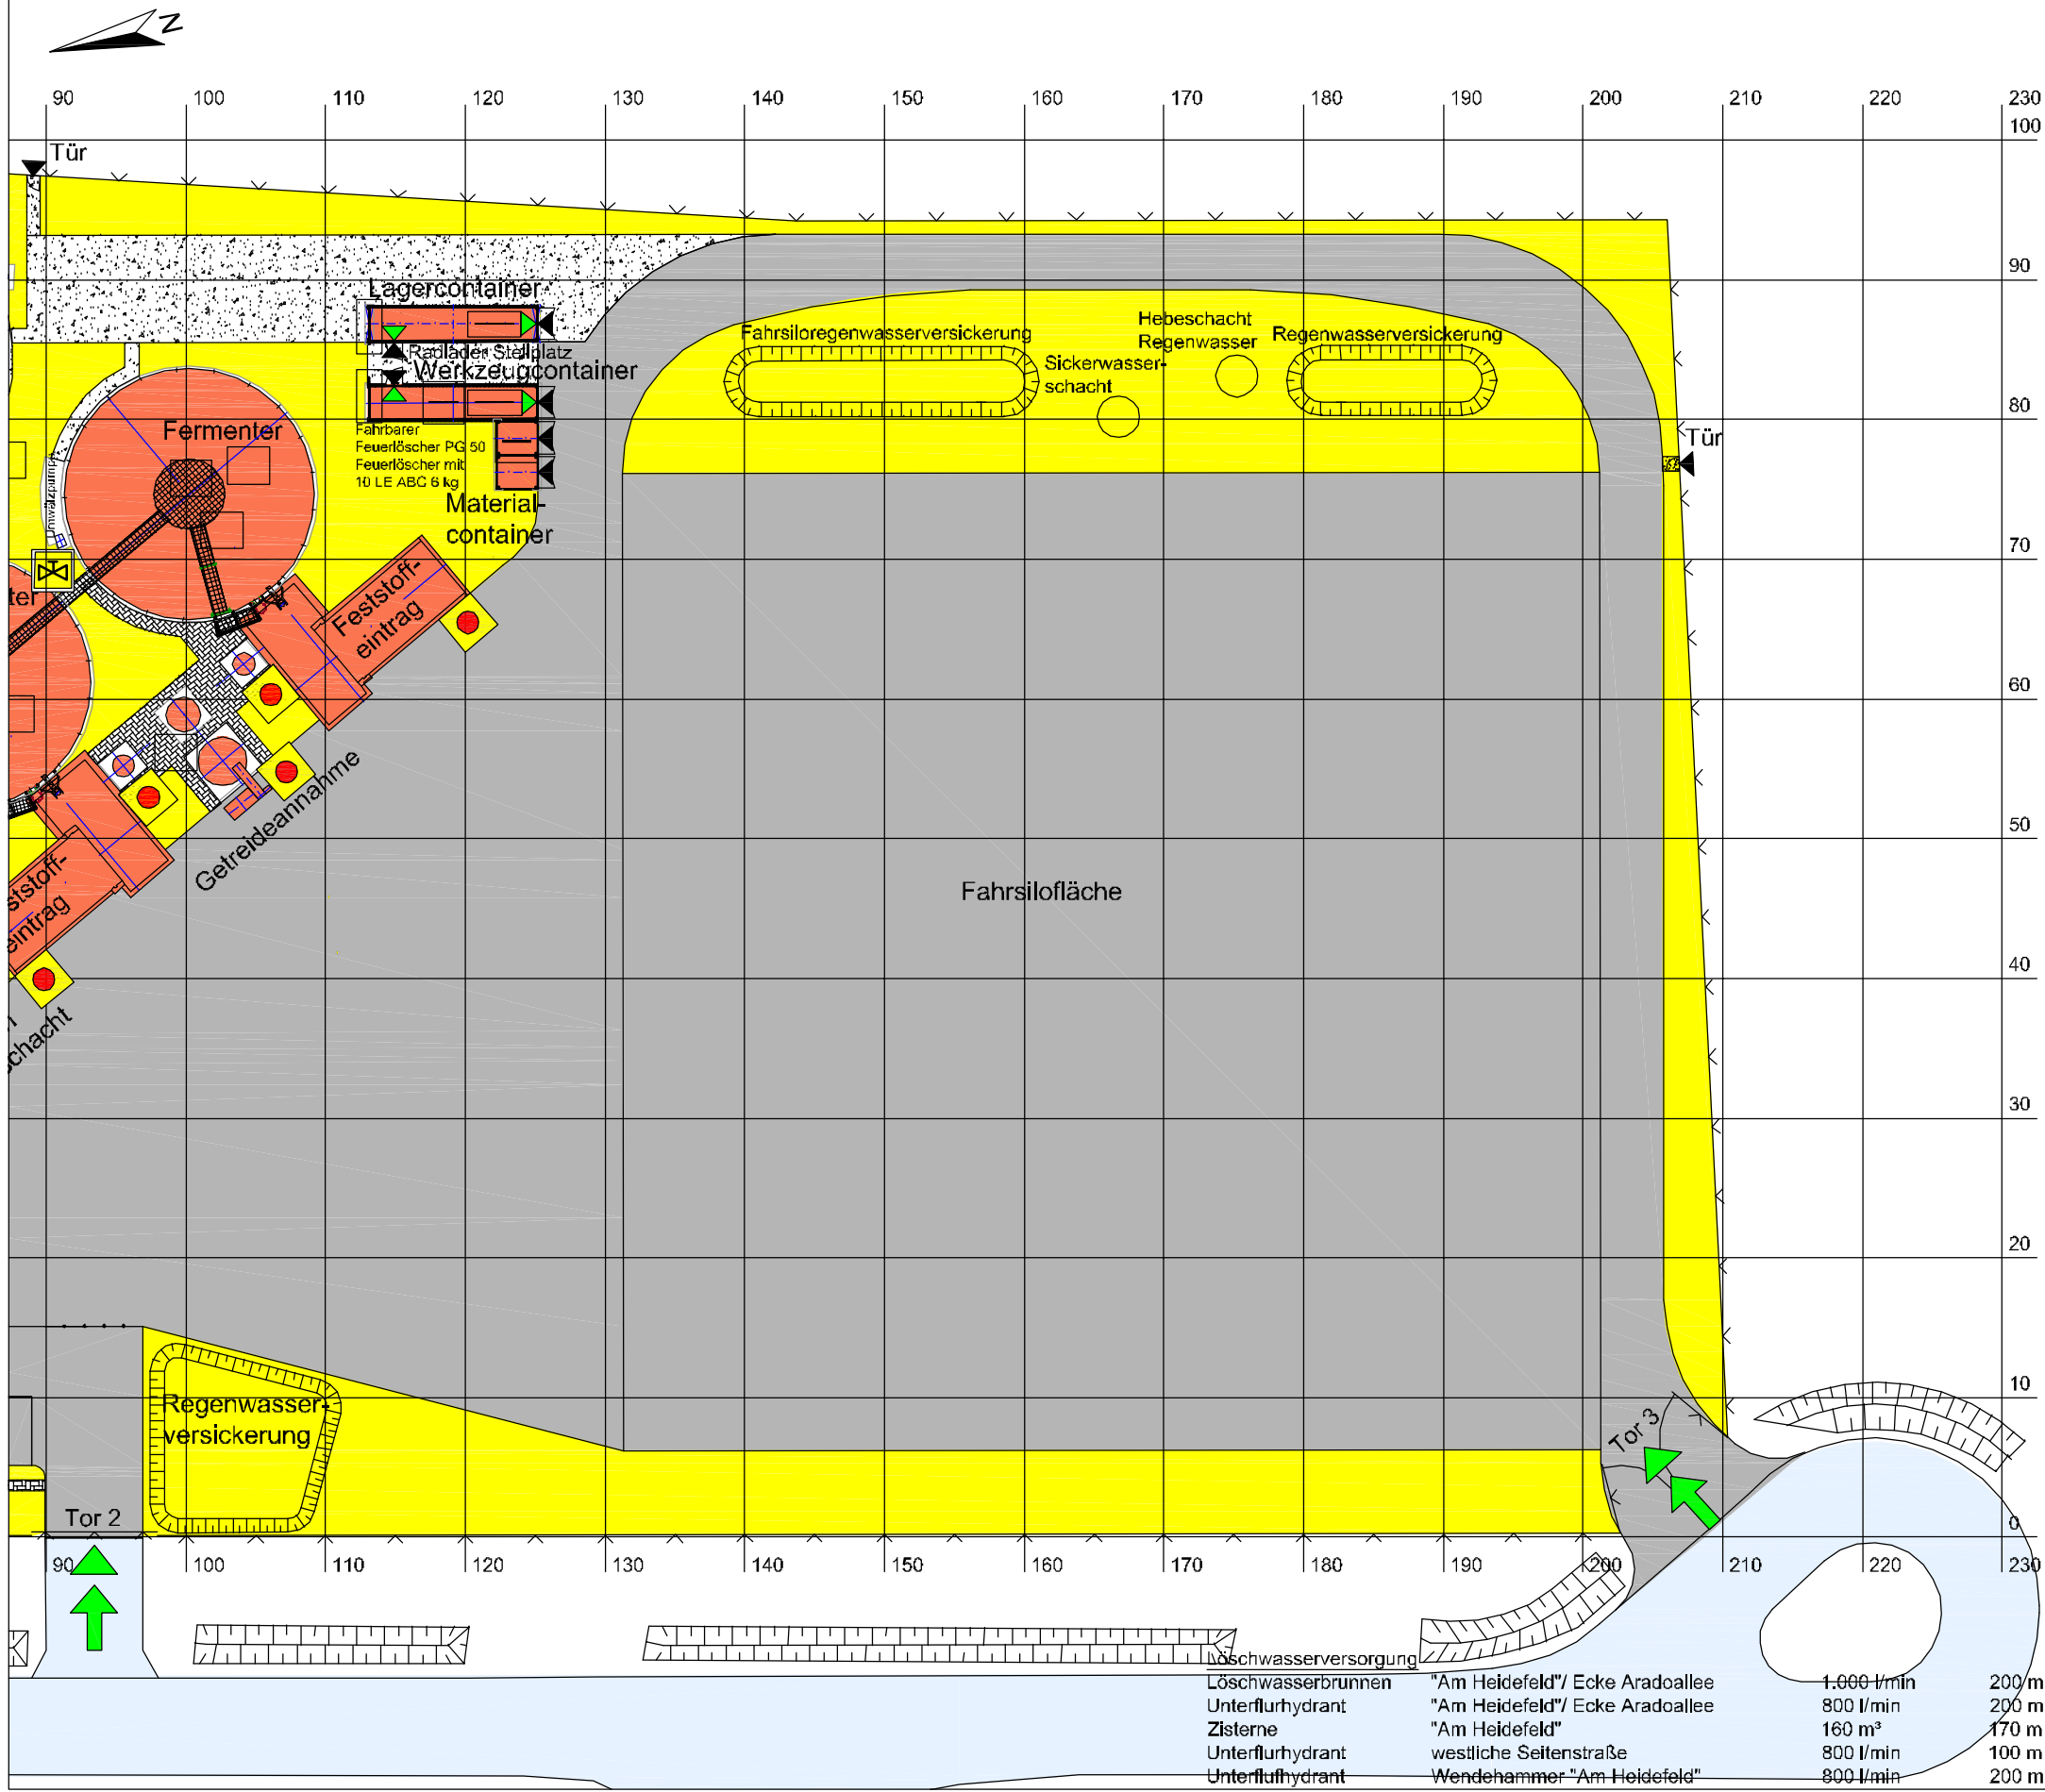

- Hauptzufahrt (Tor 1)
- Nebenzufahrt (Tor 2)
- Nebenzufahrt (Tor 3)
- Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Zugang
- Notausgang
- Fluchttür mit Panikschloss
- Notausschalter (Bürogebäude mit zentralem Not-Aus)
- Warnleuchte
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Feuerlöschereinheiten (Pulver- / CO2-Löscher)
- Warnung vor explosionsgefährlicher Atmosphäre
- Gasabsperrarmatur
- Raucherzone
- Sammelstelle
- nicht befestigte Fläche
- befestigte befahrbare Fläche (Verkehrsfläche)
- befestigte befahrbare Fläche
- Bedienwege
- Infotafel

Löschwasserversorgung	"Am Heidefeld" / Ecke Aradoallee	1.000 l/min	200 m nördlich Tor 1
Unterflurhydrant	"Am Heidefeld" / Ecke Aradoallee	800 l/min	200 m nördlich Tor 1
Zisterne	"Am Heidefeld"	160 m³	170 m nördlich Tor 1
Unterflurhydrant	westliche Seitenstraße	800 l/min	100 m westlich Tor 1
Unterflurhydrant	Wendehammer "Am Heidefeld"	800 l/min	200 m südlich Tor 1